

ECT - elektrodeplassing ved Elektrokonvulsiv behandling

D25114

 Utgave:
3.02

 Gjelder fra:
16.05.2023

Side 1 av 3



Sykehuset Innlandet HF

 Utarbeidet av: Ekspertgruppen for ECT SI v Eivind Aakhus
 Godkjent av: Direktør medisin og helsefag Ellen H. Pettersen

Gjelder fra 16.05.2023

Ref.nr. SI/17.23-12 Utg.3.02

ECT - elektrodeplassing ved Elektrokonvulsiv behandling

Hensikt

- Kort veiledning for plassering av elektroder.
- Prosedyren skal leses sammen med [ECT - Elektrokonvulsiv behandling med stimulus-titreringsmetoden med Thymatron IV®](#) og [ECT - Elektrokonvulsiv behandling med stimulus-titreringsmetoden med Thymatron IV®](#)

Målgruppe

- Leger fra divisjon Psykisk helsevern som gjennomfører ECT behandling.

Fremgangsmåte


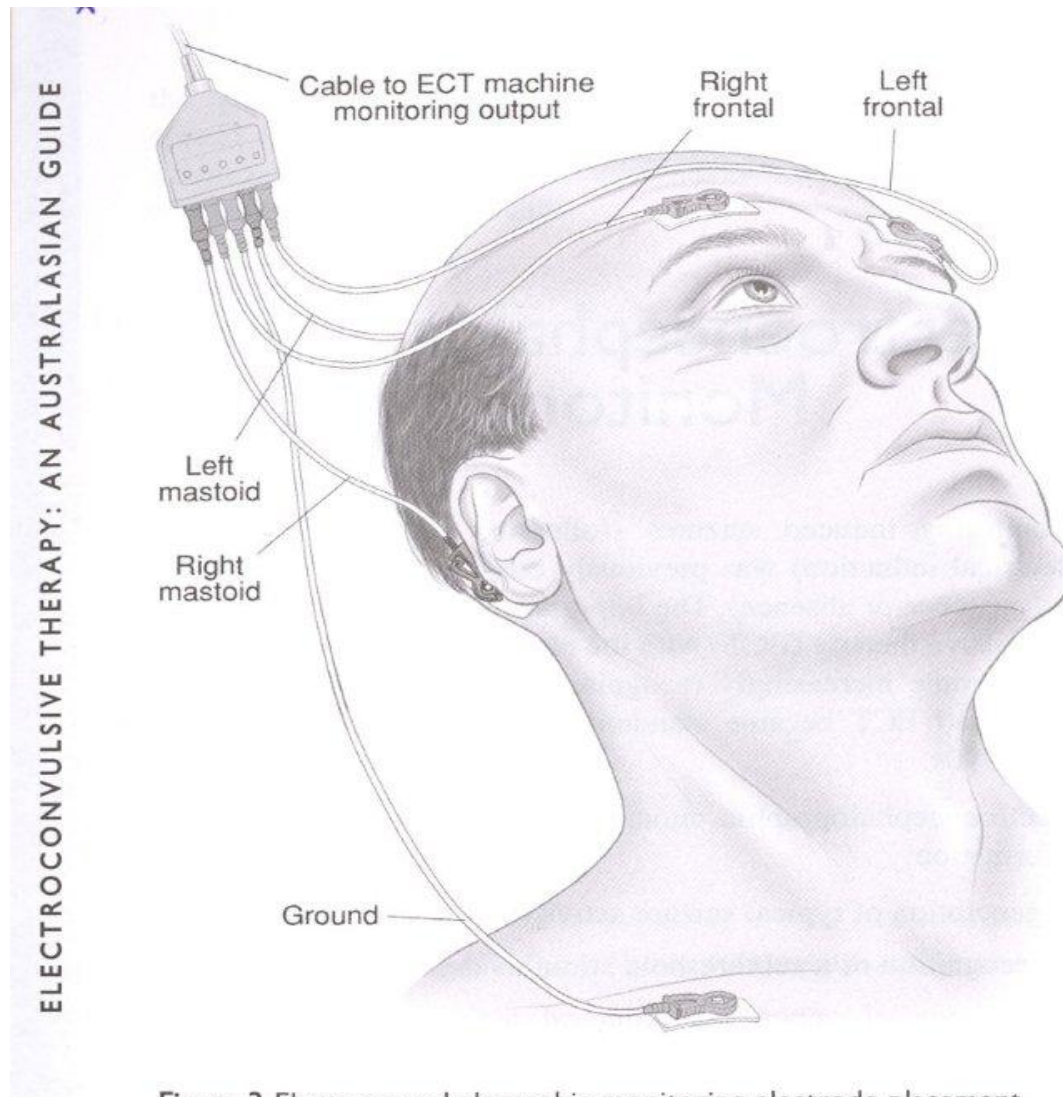


Figure 3 Electroencephalographic monitoring electrode placement

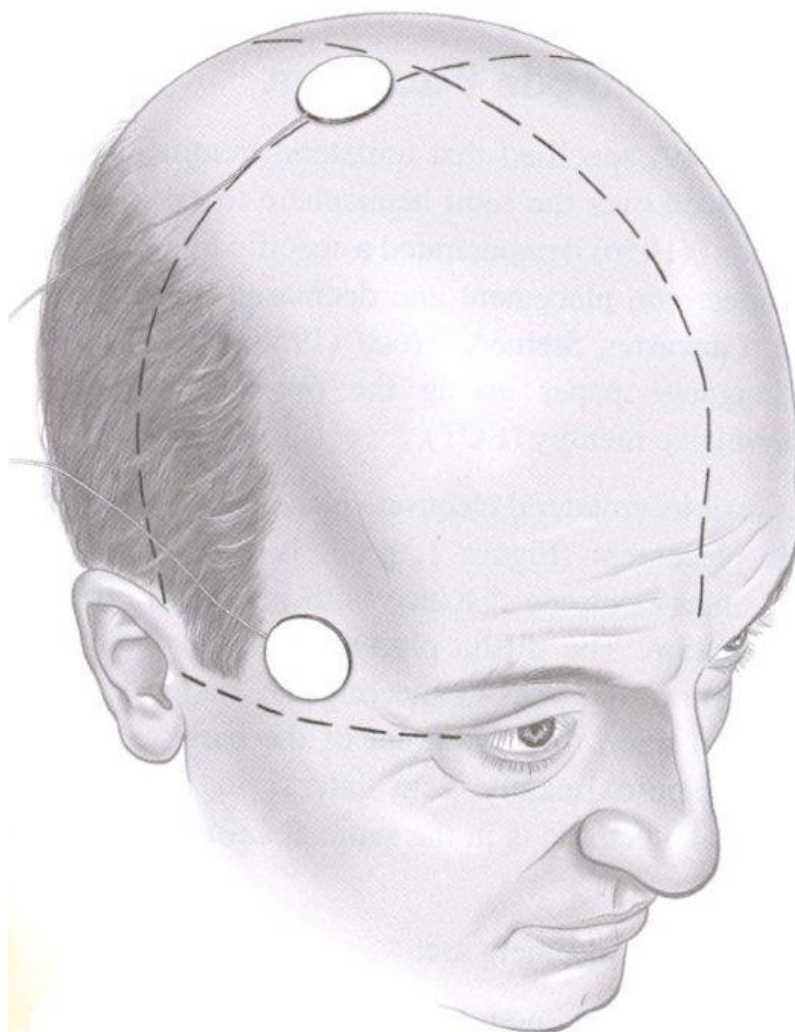

e I Unilateral electrode placement (d'Elia)

Referanser

[SI/17.23-08](#)

[ECT - Samtykkeerklæring og Informasjonsbrev ved Elektrokonvulsiv behandling](#)

[SI/17.23-11](#)

[ECT - Elektrokonvulsiv behandling med stimulus-titreringsmetoden med Thymatron IV®](#)

[SI/17.23-25](#)

[ECT - Stimulus titrering, Gjøvik/Reinsvoll](#)